



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

**Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade
dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021**

RELATÓRIO – 7ª MEDIÇÃO

VARA TRABALHISTA DE TELÊMACO BORBA

**OBRA: Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos
imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021.**

VARA TRABALHISTA DE TELÊMACO

CONTRATADA: *MWS MAGRO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.*

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021, objeto do Contrato Nº 22/2021, PO 17/2021, VETOR 98056 com efeitos através do despacho DES ODESP 901/2021 exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/08/2021 até 10/12/2021.

Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de R\$ 14.376,06 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) que corresponde a um percentual de 100%.

1. SERVIÇOS EXECUTADOS NA VARA TRABALHISTA DE TELÊMACO BORBA

1.1 Remoção de calçada:


Foram removidas as calçadas externas para instalação de piso tátil.



Figuras – Piso da calçada removido.

1.2 Substituição de porta de acesso principal:

A porta de acesso principal do imóvel foi substituída por portas duplas em vidro temperado.

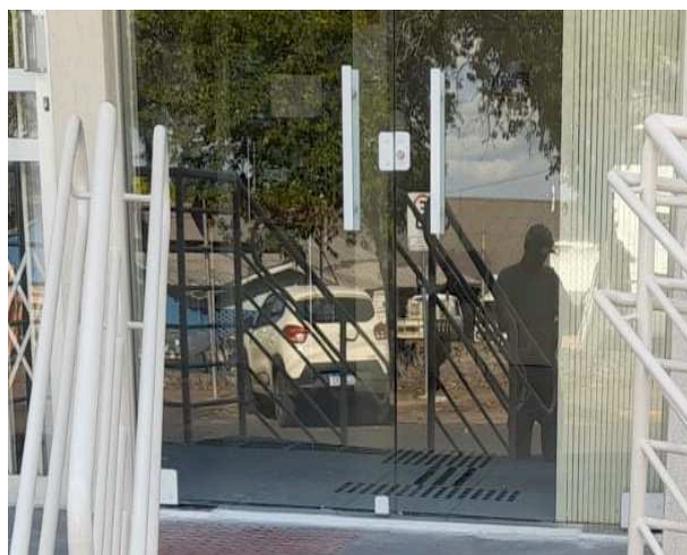

Figuras 2 – Porta antiga de correr e Porta dupla nova em vidro temperado de abrir.



Figuras 2a –Porta dupla nova em vidro temperado de abrir.

1.3 Instalação de piso tátil externo.

Foram instalados pisos táteis direcionais e alertas em toda calçada do imóvel sinalizando a entrada do imóvel.



Figuras 2 – Piso tátil assentado na calçada.

1.4 Instalação de piso tátil interno:

Foram instalados pisos táteis direcionais e alertas em inox, colado com PU, da entrada do imóvel até o balcão de atendimento.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura


Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade
dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021



Figuras 3 – Piso tátil em inox assentado internamente.

1.5 Adequação de corrimão duplo, correção de guarda corpo, instalação de corrimão e pintura:

Foi executada reforma nos corrimãos simples e instalados corrimãos duplos e instalado guarda- corpo, conforme NBR 9050/2020.

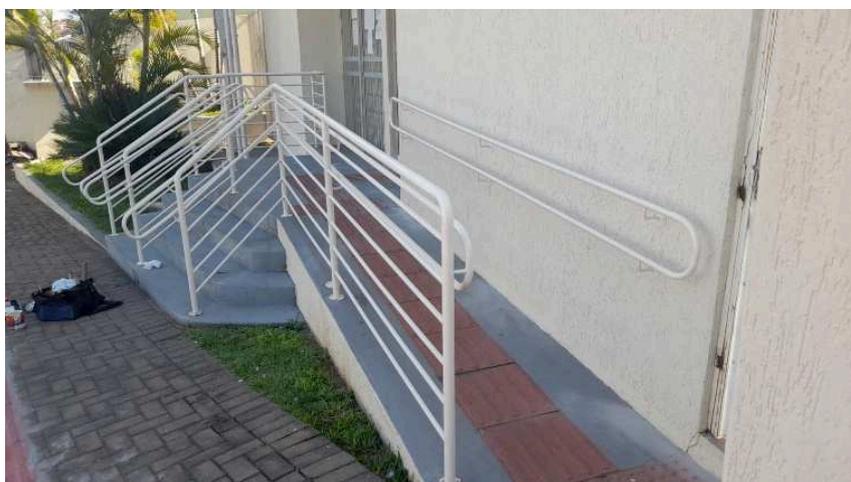



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade
dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021



Figuras 4 – Corrimãos duplos.

1.6 Adaptação banheiro:

Foi substituído o vaso sanitário e assento e instalada barra de apoio no lavatório no banheiro adaptado para pessoas com deficiências.



Figuras 5 – Barra de apoio no lavatório, vaso e assento sanitário.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade
dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021

1.7 Kit Reserva e aproveitamento de água pluvial:

Foi instalado o kit reserva e aproveitamento de águas pluviais.



Figuras 6 – Kit reserva de água

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de acordo com o especificado, por isso a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à esta medição.

Curitiba, 21 de dezembro de 2021.

Claudia F. Dal Piva
Fiscal PO 17/2021

Regina Ciscato de Lima
Fiscal PO 17/2021