










- ## LEGENDA:
- Central Modular de Alarme - classe A - Endereçável - existente
 -  - Adicionador Manual - a instalar
 -  - Avisador Sonoro Visual - a instalar
 -  - Detetector Óptico de Fumaça Endereçável - existente
 -  - Detetector Óptico de Fumaça Endereçável - a instalar
- 3.
-  - Condição LL - existente
 -  - Condição T - existente
 -  - Condição LL - a instalar
 -  - Condição T - a instalar
- 4.
- Eletroduto existente
 - Eletroduto a instalar

NOTAS:

1- A ligação dos laços é composta de cabo de 3 vias (3x1,5 mm²);

2- A tubulação não cotada é de diâmetro nominal 1",

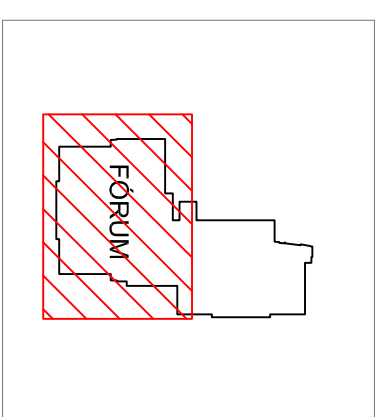

REV.	DATA	CONTENUTO	SOLICITANTE	APPROVATO

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO


Forum Trabalhista de Londrina
Adequação alarame de incêndio (SDI)
1-3 Pavimento

3/4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
Departamento de Registro de Autos
100

TRT
REGIÃO

1000-11000
de maio 2025

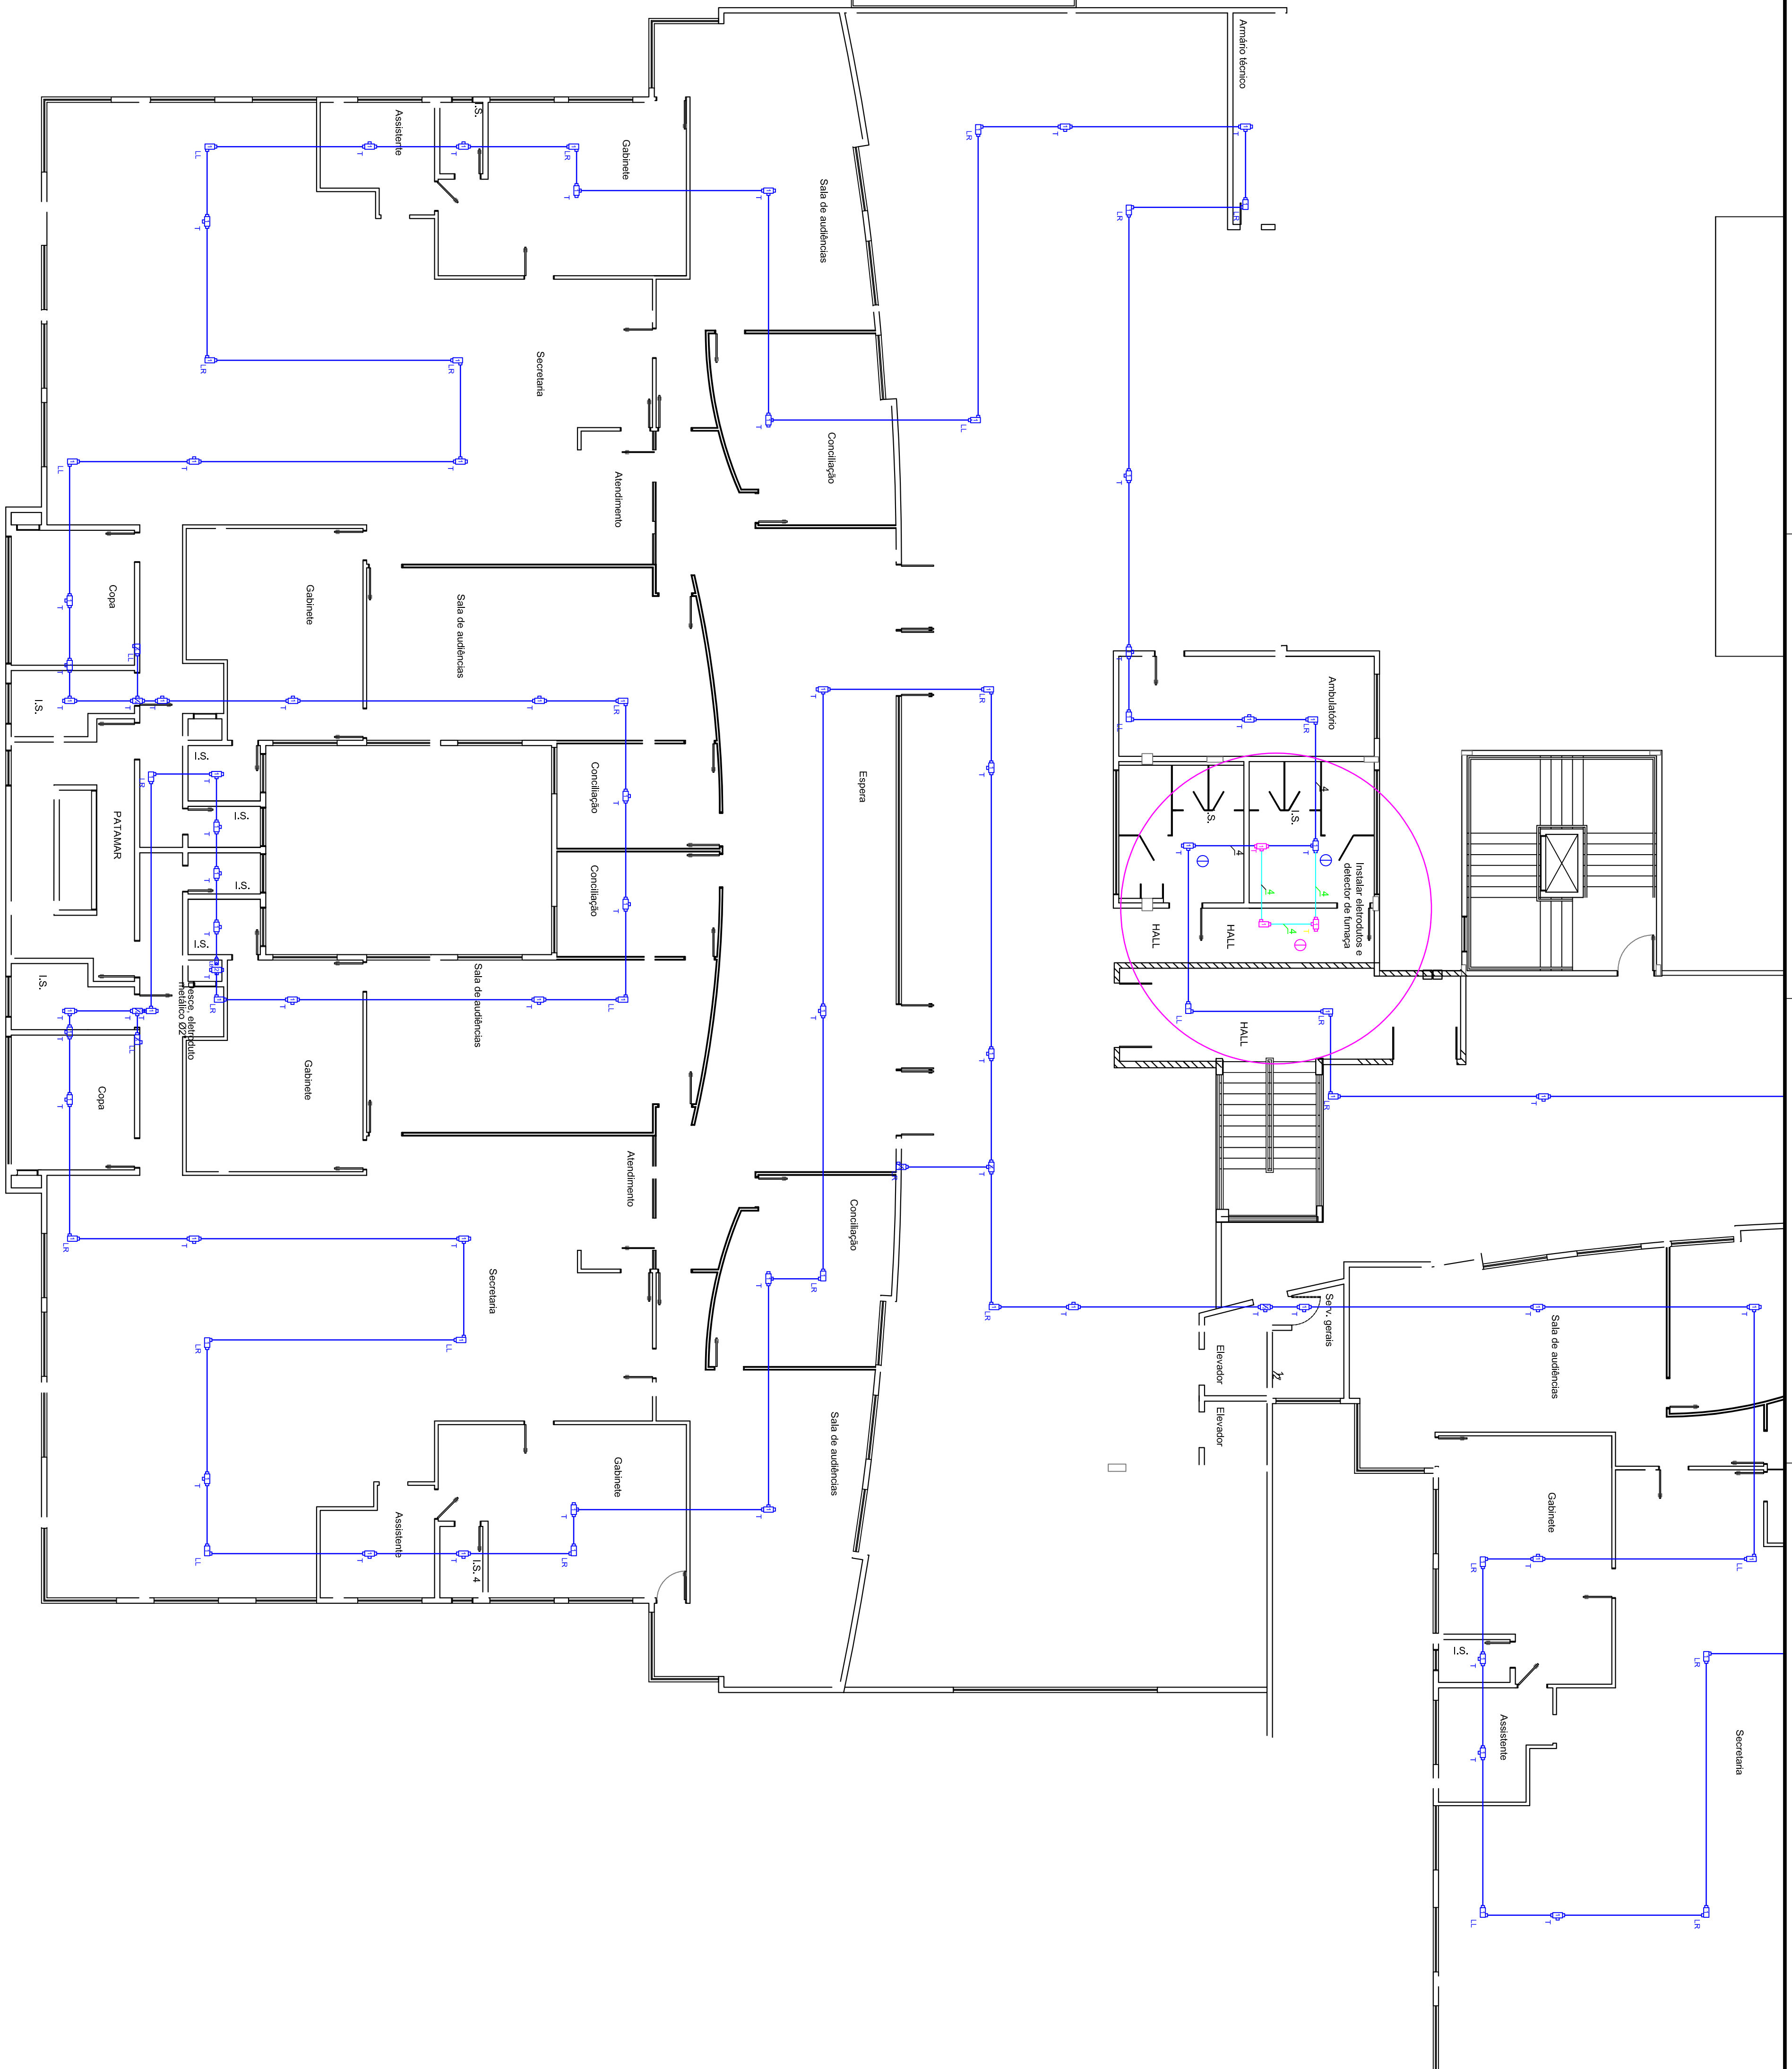


LEGENDA:

- Central Modular de Alumne - classe A - Endersregård - existente
- Adonador Manual - a instalar
- Asesorio Suroto Visual - a instalar
- Director Opico de Furnaja Endersregård - existente
- Director Opico de Furnaja Endersregård - a instalar
- Indicação De Circulo (Lopo)
- Condutete LL - existente
- Condutete T - existente
- Condutete LL - a instalar
- Condutete T - a instalar
- Eletroduto existente
- Eletroduto a instalar

NOTAS:

- 1- A fleção dos laços é composta de cabo de 3 vias ($3 \times 1,5 \text{ mm}^2$);
2- A tubulação não cotada é de diâmetro nominal 1";

REV.	DATA	CONTENIDO	SOLICITADO P.	APROBADO P.

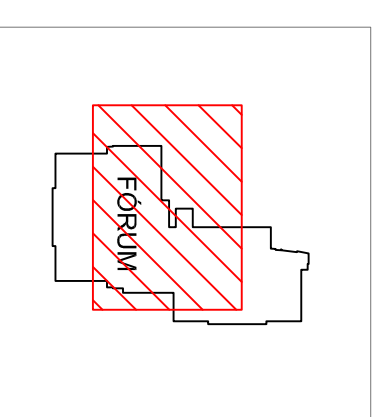

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

Forum Trabalhista de Londrina
Adequações alarame de incêndio (SD)
2º Pavimento

4/4

SECRETARIA DE INQUÉRITO E APLICAÇÃO
Gerente Geral
Des. Sérgio Luiz de Fátima
Des. Sérgio Luiz de Fátima
Des. Sérgio Luiz de Fátima

TRT
REG. 10